

Vorgaben der Feuerwehren im Oberbergischen Kreis

Stadt Gummersbach



Bergneustadt
Engelskirchen
Gummersbach
Hückeswagen
Lindlar
Marienheide
Morsbach
Nümbrecht
Radevormwald
Reichshof
Waldbröl
Wiehl
Wipperfürth

Stadt / Gemeinde : Gummersbach (03) Feuerwehrschließung: Fa. Kruse

Farbe der Blitzleuchte : gelb 

1. Ansprechpartner : Markus Sondermann – stellv. Leiter der Feuerwache

Telefon : 02261 – 81617 - 32 Handy:

eMail : markus.sondermann@gummersbach.de

2. Ansprechpartner : Frank Raupach – Leiter der Feuerwache

Telefon : 02261 – 81617 - 31 Handy:


eMail : frank.raupach@gummersbach.de

-
- Aufschaltung der Brandmeldeanlage (BMA) : Die Aufschaltung der BMA erfolgt auf die Leitstelle im Notfallzentrum in Marienheide - Kotthausen
- Feuerwehrschlüsseldepot : Der Halbzylinder für den Generalschlüssel im Feuerwehrschlüsseldepot (FSD), ist vom Betreiber der Brandmeldeanlage (BMA) bereit zu stellen. Das Umstellschloss für das FSD ist nach Absprache mit dem Ansprechpartner 1, 2 oder eines Bevollmächtigten zu bestellen
- Schließzylinder für das FSE und FAT/FBF : Die Schließzylinder sind nach Absprache mit dem Ansprechpartner 1, 2 oder eines Bevollmächtigten zu bestellen. Die Anzahl der Generalschlüssel im FSD ist abhängig von der Objektgröße.
- Konzessionär für BMA im Oberbergischen Kreis : Fa. Bosch
- Feuerwehrplan** : Die Feuerwehr Gummersbach erhält
- 2 x Ordner mit Feuerwehrplänen (ggfls. bei großen Objekten – 3 x Lageplan einlaminiert)
 - 1 x PDF-Dateien als eMail
- (Genauere Anzahl sind mit dem Ansprechpartner 1, 2 oder eines Bevollmächtigten abzusprechen)
- Feuerwehrlaufkarten : 2 Satz Feuerwehrlaufkarten (DIN A 3, laminiert) am FBF, FAT (FIZ)
1. Plansatz mit weißem Reiter – 2. Plansatz mit gelbem Reiter
- Betriebsbuch der BMA : Das Betriebsbuch ist für die Feuerwehr griffbereit bei den Feuerwehrlaufkarten zu deponieren.
- Aufschaltung der BMA : Der Aufschaltungstermin der BMA, ist mit dem Ansprechpartner 1, 2 oder eines Bevollmächtigten frühzeitig abzustimmen.
- Melder in Zwischendecken : Werden Melder in Zwischendecken verbaut, ist für die Feuerwehr eine Bockleiter in entsprechender Höhe bereit zu stellen. Die Leiter wird mit der Feuerwehrschließung (*Zylinder gleich mit der Schließung am FAT/FBF/Laufkarten*) der jeweiligen Kommune gesichert. Der Standort der Leiter wird im Feuerwehrplan (*falls vorhanden*) oder durch einen Hinweis am FAT/FBF/Laufkarten gekennzeichnet.

Feuerwehrpläne

Komponente der Feuerwehr Gummersbach

Ordner (**rot**) in der Größe DIN A 4 mit festem Deckel.
Entsprechend der Anzahl an Plänen, kann zwischen den Rückengrößen 70 mm, 50 mm bzw. 37 mm gewählt werden.

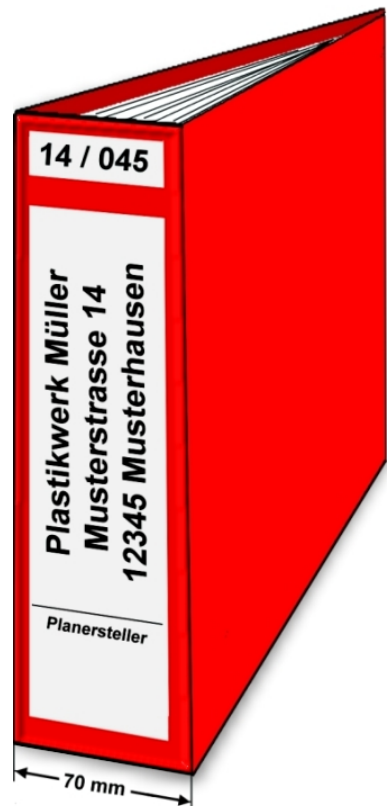

Die CD / Ordner werden mit der BMA -Nummer gespeichert

Die Feuerwehr Gummersbach erhält:

- 2 x Ordner mit Feuerwehrplänen
- 1 x PDF-Dateien als eMail
- (bei großen Objekten, zusätzlich
- 3 x Lageplan einlamiert)

Lieferanschrift:

**Feuerwache Gummersbach
Kaiserstraße 59
51643 Gummersbach**

Die Brandschutzdienststelle erhält die PDF Dateien als Mail

Der schriftliche Teil des Feuerwehrplans wird mit Klarsichthüllen (DIN A 4) geschützt. Die Feuerwehrpläne (DIN A 3 ggfls. DIN A 3 - Überlänge) werden mit DIN A 3 Klarsichthüllen geschützt oder einlamiert.

Die Vorgaben zur Erstellung der Ordner sind ein zu halten !