

# Vorgaben der Feuerwehren im Oberbergischen Kreis

## Stadt Waldbröl



Bergneustadt  
Engelskirchen  
Gummersbach  
Hückeswagen  
Lindlar  
Marienheide  
Morsbach  
Nümbrecht  
Radevormwald  
Reichshof  
**Waldbröl**  
Wiehl  
Wipperfürth

**Stadt / Gemeinde** : Waldbröl (11)      Feuerwehrschließung: Fa. Kruse  
Farbe der Blitzleuchte : gelb 

**1. Ansprechpartner** : **Daniel Wendeler** - **Leiter der Feuerwehr**

Telefon : Handy: 0173 8424903  
eMail : leitung@wlb.feuerwehr-waldbroel.de

**2. Ansprechpartner** : **Christian Geldmacher** - **stellv. Leiter der Feuerwehr**

Telefon : Handy: 0151 46200639  
eMail : leitung@wlb.feuerwehr-waldbroel.de

---

Aufschaltung der Brandmeldeanlage (BMA) : Die Aufschaltung der BMA erfolgt auf die Leitstelle im Notfallzentrum in Marienheide - Kotthausen

Feuerwehrschlüsseldepot : Der Halbzylinder für den Generalschlüssel im Feuerwehrschlüsseldepot (FSD), ist vom Betreiber der Brandmeldeanlage (BMA) bereit zu stellen. Die Anzahl der Generalschlüssel im FSD ist abhängig von der Objektgröße.

Schließzylinder für das FSE und FAT/FBF : Die Schließzylinder sind nach Absprache mit dem Wehrführer/Stellvertreter/Bevollmächtigtem zu bestellen.

Konzessionär für BMA im Oberbergischen Kreis : Fa. Bosch

**Feuerwehrplan** : Die Feuerwehr Waldbröl erhält

- 2 x Ordner mit Feuerwehrplänen
- 1 x CD mit PDF-Dateien

(Mehrforderungen sind mit dem Wehrführer abzusprechen)

Feuerwehrlaufkarten : 2 Satz Feuerwehrlaufkarten (laminiert, DIN A3) am FBF, FAT  
^ 1. Plansatz mit weißem Reiter – 2. Plansatz mit gelbem Reiter  
(Mehrforderungen hängen von der Größe des Objektes ab)

Betriebsbuch der BMA : Das Betriebsbuch wird für die Feuerwehr griffbereit bei den Feuerwehrlaufkarten gelagert


Aufschaltung der BMA : Über den Termin der Aufschaltung der BMA, ist der Wehrführer und die Brandschutzdienststelle frühzeitig durch den Aufschalter zu informieren

Melder in Zwischendecken : Werden Melder in Zwischendecken verbaut, ist für die Feuerwehr eine Bockleiter in entsprechender Höhe bereit zu stellen. Die Leiter wird mit der Feuerwehrschließung (*Zylinder gleich mit der Schließung am FAT/FBF/Laufkarten*) der jeweiligen Kommune gesichert. Der Standort der Leiter wird im Feuerwehrplan (*falls vorhanden*) oder durch einen Hinweis am FAT/FBF/Laufkarten gekennzeichnet.

# Feuerwehrpläne

Komponente der Feuerwehr Waldbröl

Ordner (**rot**) in der Größe DIN A 4 mit festem Deckel.  
Entsprechend der Anzahl an Plänen, kann zwischen den Rückengrößen 70 mm, 50 mm bzw. 37 mm gewählt werden.

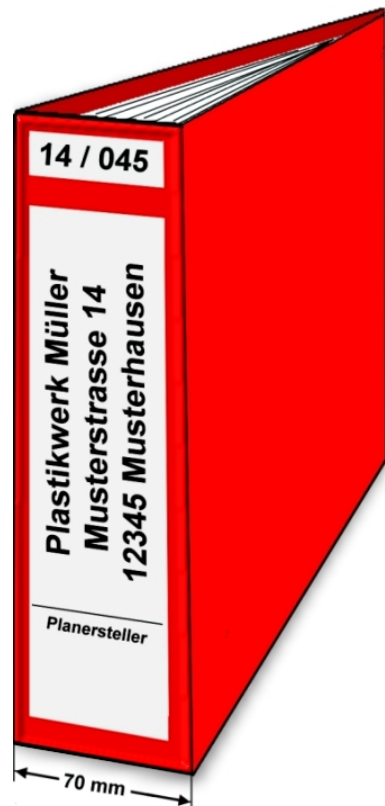

Die CD wird mit der  
Objektnummer  
gespeichert

**14 / 045**

Die Feuerwehr Waldbröl erhält:  
2 x Ordner mit Feuerwehrplänen  
1 x CD mit PDF-Dateien  
(bei großen Objekten, zusätzlich  
3 x Lageplan einlaminiert)

**Lieferanschrift:**  
**Stadt Waldbröl**  
**Ordnungsamt / Feuerwehr**  
**Nümbrecht Str. 18 – 21, 51545 Waldbröl**

Die Brandschutzdienststelle erhält  
die PDF Dateien als Mail

Der schriftliche Teil des Feuerwehrplans wird mit Klarsichthüllen  
(DIN A 4) geschützt. Die Feuerwehrpläne (DIN A 3 ggfls. DIN A 3  
- Überlänge) werden mit DIN A 3 Klarsichthüllen geschützt oder  
einlaminiert.

**Die Vorgaben zur Erstellung der Ordner  
und der  
CD´s sind ein zu halten !**

## Vorgaben zur Erstellung von Feuerwehrplänen auf CD



**Der schriftliche Teil und die Feuerwehrpläne werden als PDF - Datei erstellt.**

Nur in bestimmten Fällen, werden die Pläne zusätzlich als JPG-Datei erstellt.

**Der CD-Name wird unter der Objektnummer abgespeichert ( 14\_045 ).**